

ОТ ДИРЕКТОРА
27.02.09 *Овсина*
ДПТЗ ПТЗ

КОПИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Инвентарный № 34850

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на теплотрассу
к жилому дому по улице Макаренко, 10а
город Пермь, район Мотовилихинский



С о г л а с о в а н о :

(наименование организации)

(должность)




(подпись)

<< _____ >> _____ 20 ____ г.

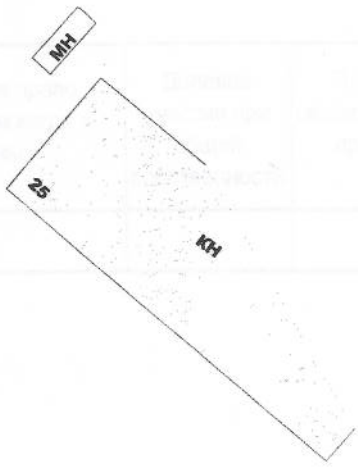

улица Юрша

улица Макаренко

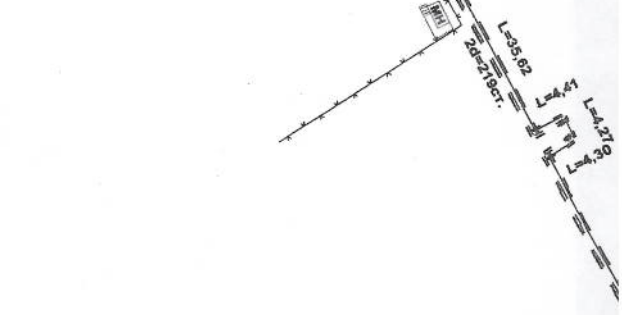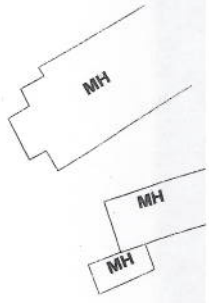

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

№№ п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ		2009 год	20__ год	20__ год
1	2	3	4	5	6
1	Протяжённость тепловой сети 2-х тр.	п.м.	407.40		
	А. Протяжён. подзем. прокладки 2-х тр.	п.м.	407.40		
	а) в проходных каналах	п.м.	19.34		
	б) в непроходных каналах	п.м.	388.06		
	Количество колодцев (камер)	шт.	3		
	Количество компенсаторов	шт.	4		
	Количество вводов	шт.	1		

II. Таблица определения процента износа трубопроводов, эстакад, опор и т.д.

№ учетных участков, камер, опор	наименование трубопроводов, компенсаторов, эстакад, опор и т.д.	материал трубопроводов, эстакад, опор и пр.)	материал изоляции трубопроводов	протяженность в п.м. для опор - количество	диаметр в мм для опор-сечение	фактически прослужившие, время в год.	предпожительный (остаточный срок службы в годах)	средний нормативный срок службы в годах	износ в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	теплотрасса - лит Ст								
1	От ТК-22сущ. до УТ-2	Сталь	М/вата	176.39	2d=219	1	39	40	3
	непроходной канал	ж. б.	Битум	176.39	1,2x0,6	1	79	80	1
2	От УТ-2 до УТ-3	Сталь	Битум	19.34	2d=219	1	39	40	3
	проходной канал	ж. б.	Битум	19.34	1,8x1,5	1	79	80	1
3	От УТ-3 до ж.д. по ул.Макаренко, 10а через УТ-4	Сталь	М/вата	211.67	2d=219	1	39	40	3
	непроходной канал	ж. б.	Битум	211.67	1,2x0,6	1	79	80	1

III. Ведомость для определения

Дата записи	№№ учетного участка, опор, эстакад	наименование и характеристика объекта (трасса, опора, эстакада и т. д.)	год постройки/реконструкции	материал труб, эстакад, опор и т.д.	диаметр труб в мм., сечение каналов кв.м.	протяженность трассы в м.	глубина (высота) прокладки трубопровода в м.	характеристика грунта	вес 1 п.м. труб с водой и теплоизоляцией (кг.)	нагрузка на опору (тн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.02.2009										
		теплотрасса - лит Ст								
	1	От ТК-22сущ. до УТ-2	2008	Сталь	2d=219	176.39	до 3 м			
	2	От УТ-2 до УТ-3	2008	Сталь	2d=219	19.34	до 3 м			
		проходной канал	2008	ж. б.	1,8x1,5	19.34				
	3	От УТ-3 до ж.д. по ул.Макаренко, 10а через УТ-4	2008	Сталь	2d=219	211.67	до 3 м			

СТОИМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОСЕТИ (в ценах 1969 года)

№ сборника	№ оценочной таблицы	Измеритель	стоимость измерителя	поправки и надбавки		стоимость измерителя с поправками и надбавками	количество	восстановительная стоимость в рублях	Износ в %	действительная стоимость в рублях	Износ в %	действительная стоимость в рублях
				на климатичн. работы								
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	125e	км	228000.00	1.03		234840.00	0.17639	41423	3	40180		
5	141e	км	52000.00	1.03		53560.00	0.01934	1036	3	1005		
5	146a	км	327000.00	1.03		336810.00	0.01934	6514	1	6449		
5	125e	км	228000.00	1.03		234840.00	0.21167	49709	3	48218		
							Итого :	98682		95852		
							Всего :	98682		95852		

